

24G 毫米波雷达
呼吸睡眠雷达-侧装
R24ABD2-H
数据手册 V1.0

目录

1. 产品概述	1
2. 产品封装图	2
3. 引脚参数说明	3
4. 产品特征	4
5. 电气特性及参数	4
6. 主要工作功能及性能	6
7. 安装方式及工作模式	7
8. 相关文档	7
9. 注意事项	7
10. 常见问题	8
11. 免责声明	8
12. 版权说明	9
13. 联系方式	9
14. 修订历史	9

说明：
点击链接或扫描二维码确保您使用的是最新版本的文档：
http://www.micradar.cn/go_file.php?id=205



1. 产品概述

1.1 产品介绍

R24ABD2-H 雷达模块是采用 24G 毫米波雷达技术，实现人体存在呼吸以及睡眠评估的雷达探测模块。本模块基于 1T1R 调频连续波信号处理机制，实现特定场所内人员状态的无线感知。

雷达频段	24G 毫米波雷达
天线数量	1T1R
雷达体制	FMCW
主动探测	运动、静止人存检测功能
	呼吸、睡眠状态、睡眠质量功能

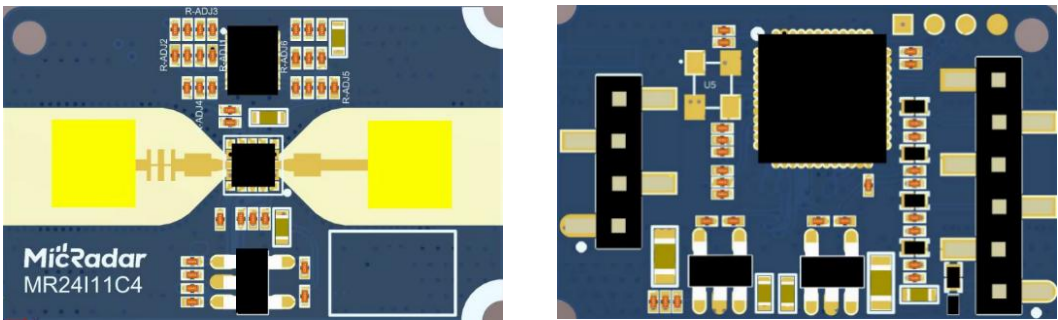


图 1 雷达正反面照片

1.2 工作原理

雷达天线发射电磁波信号，并同步接收目标反射后的回波信号，雷达处理器通过解析回波信号的波形参量，探测运动物体的存在、呼吸、睡眠状态。

1.3 功能描述

- 运动检测：在雷达探测范围内，可检测到运动信息输出，例如：走动，小幅度手晃动，都能被雷达检测到并触发有人状态。
- 静止人存检测：在雷达检测范围内，当人保持静止不动的状态下，呼吸引起的胸腔起伏等微小运动，都能被雷达检测到并时刻保持有人状态。
- 睡眠探测功能：在雷达检测范围内，实时判断人员的睡眠状态并记录睡眠数据，包括清醒浅睡深睡以及其时长信息，再睡眠结束离开后输出睡眠评分以及睡眠质量报告数据。
- 呼吸频率采集功能：在雷达检测范围内，当人保持静止不动的状态下，呼吸引起的胸腔起伏等微小运动能被雷达检测到并进行统计，进而输出人员每分钟呼吸数值。

1.4 参数设置

- 人体存在功能开关：控制人体存在功能数据是否主动上报
- 呼吸检测功能开关：控制呼吸检测功能数据是否主动上报
- 睡眠监测功能开关：控制睡眠检测功能数据是否主动上报
- 无人计时功能开关：控制长时间无人报警功能是否开启
- 无人计时时长设置：调整长时间无人报警判断时间长度
- 睡眠截止时长设置：调整睡眠截止所需离床无人持续时间长度

1.5 产品应用

- 全屋智能
- 智能家电（空调、音箱等）
- 区域人员探测
- 睡眠看护

2. 产品封装图

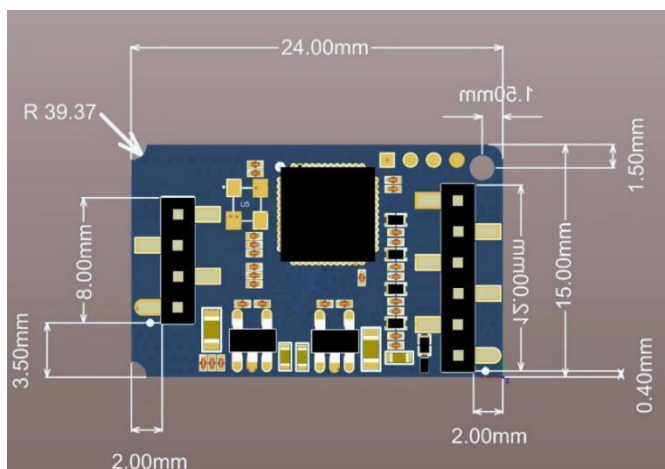


图 2: 雷达模块结构示意图

- 体积：24mm×15mm×6.2mm (6.2mm 高度，含插针长度)
- 接口：Pitch 2.00mm 的 Pin 脚间隔，单排插针接口，1*4 和 1*6 一共 2 组接口

3. 引脚参数说明

3.1 引脚说明

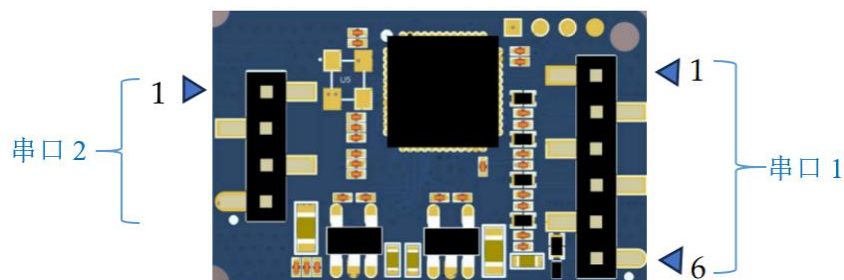


图 3 雷达引脚说明图

接口	引脚	描述	典型值	说明
接口 1 (为用户使用接口)	1	GND	0V	电源输入地端
	2	IO1	3.3/0V	预留 IO 口
	3	IO2	3.3/0V	预留 IO 口
	4	RX		串口接收，3.3VTTL 电平
	5	TX		串口发送，3.3VTTL 电平
	6	5V	5V	电源输入正端
接口 2 (为雷达内部调试接口)	1	TX2		串口发送，3.3VTTL 电平（调试）
	2	TX3		串口发送，3.3VTTL 电平（调试）
	3	RX3		串口发送，3.3VTTL 电平（调试）
	4	GND	0V	电源输入地端
注：本接口输出信号均为 3.3V 电平。				

3.2 串口输出参数

- 有人/无人
- 活跃/静止
- 体动参数
- 入床/离床
- 睡眠状态：清醒/浅睡/深睡
- 睡眠评分/睡眠评级

- 睡眠质量分析
- 长时间无人异常判断
- 呼吸频率
- 产品信息

3.3 输出协议

- SIP-S V1.0 串口协议

3.4 型号命名规则

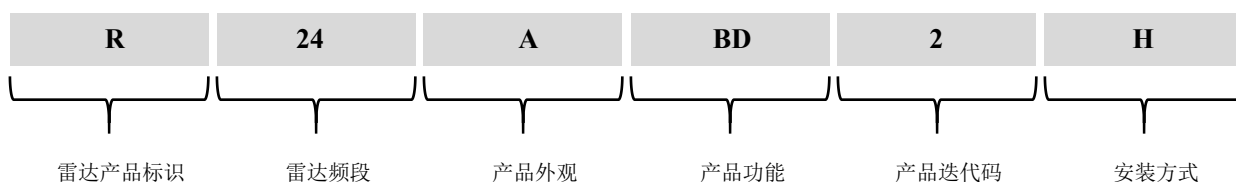


图 4 型号命名规则图

4. 产品特征

R24ABD2-H 雷达模块是单 patch 天线形式，宽波束雷达模块；本雷达模块主要适用于侧面安装，实现大角度范围的人存及运动触发探测。

本雷达模块具有如下工作特点：

- 产品支持二次开发，适应多种场景应用；
- 通用 UART 通信接口，提供通用协议；
- 本模块输出功率小，对人体无危害；
- 本模块不受温度、光照、粉尘等因素影响，灵敏度高，应用领域广泛。

5. 电气特性及参数

5.1 检测角度及距离

参数内容	最小值	典型值	最大值	单位	安装方式
R24ABD2-H					
检测有人距离	1.7	2	2.3	m	水平安装
入床探测距离（胸腔）	1.3	1.5	1.7	m	
睡眠探测距离（胸腔）	0.4	-	2	m	
检测无人距离	2.5	-	3	m	
呼吸探测距离（胸腔）	0.4	-	1.5	m	
呼吸测量范围	10	-	35	次/分钟	
雷达探测角度（水平）	-	60	-	度	
雷达探测角度（俯仰）	-	60	-	度	

5.2 电气特性

工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压（ V_{CC} ）	4.5	5.0	5.5	V
平均电流（ I_{CC} ）	-	140	-	mA
峰值电流（ I_{PEAK} ）	-	-	200	mA
工作温度（ T_{OP} ）	-20	-	+70	°C
存储温度（ T_{ST} ）	-40	-	+80	°C

5.3 RF 性能

发射参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率（ f_{TX} ）	24.05	-	24.25	GHz
发射功率（ P_{out} ）	-	6	8	dBm
天线增益（ G_{ANT} ）	-	-	5	dBi

5.4 响应时间

响应时间	最小值	典型值	最大值	单位
运动检测灵敏度（m/s）	-	-	0.5	m/s
运动检测输出时间（ms）	-	300	-	ms

检测无人 (s)	20	30	-	s
检测有人 (s)	3		5	s
检测入床 (s)	3		40	s
检测离床 (s)	10	15		s

5.5 使用接线图

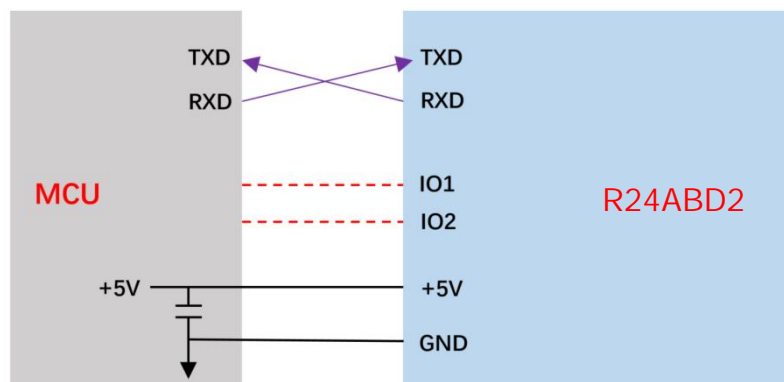


图 5 雷达模块与外设连线示意图

6. 主要工作功能及性能

6.1 雷达模块工作范围

R24ABD2-H 雷达模块波束覆盖范围如 6 所示。雷达覆盖范围为水平 60° 、俯仰 60° 的立体扇形区域。

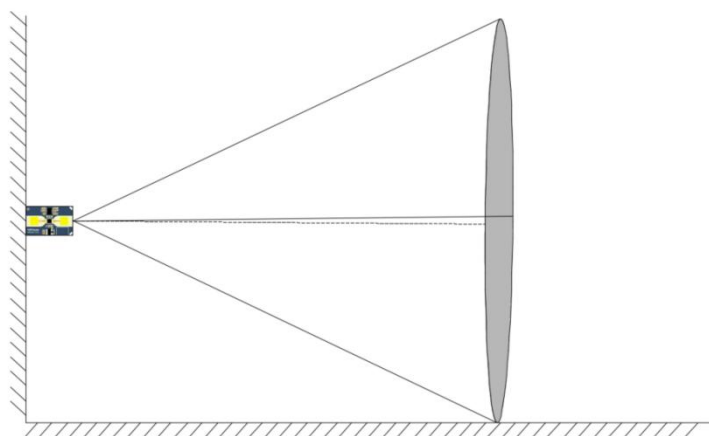


图 6 R24ABD2-H 雷达覆盖区域示意图

受雷达波束特性影响，雷达在天线面法线方向作用距离比较远，但是偏离天线法线方向作用距离会变短，需要注意。

7. 安装方式及工作模式

7.1 安装方式

针对睡眠探测需求，雷达需要采用水平侧装安装方式（如图 8 所示）

- （1）请将模组水平放置于床头柜上，确保前方无遮挡物。
- （2）模组摆放于至少高于床面 15cm 的高度（最高不超过 30cm），确保模组（探测天线面）正对人体入床平躺后的胸腔位置
- （3）当模组摆放高度高于床面 30cm 时，请调整模组探测天线面向下倾斜（配合支架），以确保雷达能够正对人体入床平躺后的胸腔位置
- （4）雷达与人体间的距离请保持在 1.5 米之内。

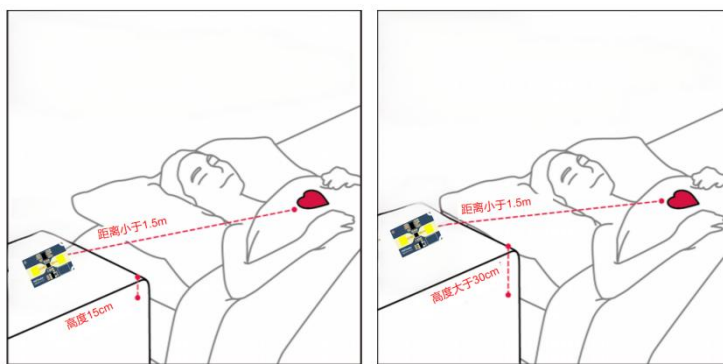


图 7 床头柜水平侧装安装示意图

8. 相关文档

- 用户手册: http://www.micradar.cn/go_file.php?id=206
- 上手指南: http://www.micradar.cn/go_file.php?id=207

9. 注意事项

9.1 启动时间

由于本模块在初始上电开始工作时，需要对模块内部电路完全复位，并对环境噪声进行充分评估，才能保证模块正常工作。因此模块初始上电工作时，需要开机稳定时间 $\geq 30s$ ，才能保证后续输出参数的有效性。

9.2 有效探测距离

雷达模块的探测距离与目标 RCS、目标覆盖物材质及厚度、环境因素关联较大，有效探测距离可能随着环境及目标改变而变化，因此有效探测距离在一定范围波动属于正

常现象。

9.3 雷达探测性能

对应静止状态人体探测，胸腔正对雷达时探测效果更好。但当人侧身或背身时，存在雷达无法探测到胸腔起伏，从而存在无法检测到人员的风险。

由于人体生物特征属于超低频、弱反射特征信号，雷达处理中需要相对长时间累积处理，在累积过程中，可能诸多因素影响雷达参数，因此偶发性地探测失效是正常现象。

9.4 电源

1、雷达模块对电源品质的要求，高于常规低频电路。在对模块供电时，要求电源无门限毛刺或纹波现象，且有效屏蔽附件设备所带来的电源噪声。

2、雷达模块需良好的接地，由于其他电路带来的地噪声，也可能引起雷达模块性能下降甚至工作异常；最常见的是导致探测距离变近或误报率增加。

3、为了保证模块内部 VCO 电路的正常工作，对本模块供电要求为+4.9V~+5.5V 供电，电压纹波 $\leq 100\text{mV}$ 。外部电源必须提供足够的电流输出能力和瞬态响应能力。

10. 常见问题

- 干扰因素：雷达属于电磁波探测传感器，活动的非生命体会导致误报。液体的流动、摇头电风扇、窗帘晃动都会引起误判。因此雷达安装时，其探测区域应尽量避免上述干扰项。
- 外壳因素：雷达波束所需穿透的外壳材质、外壳表面处理方式、雷达天线面与外壳的距离 等对雷达的性能也有影响，请根据我司建议进行外壳及安装设计。

11. 免责声明

在出版时我司尽量做到文档描述得准确无误。考虑到产品的技术复杂性及工作环境的差异性，仍难以排除个别不准确或不完备之描述，故本文档仅作用户参考之用。我公司保留在不通知用户的情况下对产品做出更改的权利，我公司不作任何法律意义上的承诺和担保。鼓励客户对产品和服务工具的更新提出意见。

- 1、虽然我们努力提高产品的质量和可靠性，但毫米波产品检测误报的概率是存在的。
- 2、为避免因我们的毫米波产品的任何故障而造成任何伤害、灾难或社会损害，请客户自行实施安全设计，如故障安全设计、冗余设计、防火设计、防故障设计等，以确保其设备的安全。
- 3、如果本产品用于以下对可靠性要求特别高的设备，请提前联系我们的销售办事处。

例如：航空航天设备潜艇设备发电控制设备（核能、热能、水力等）生命保障医疗设备
 防灾/预防犯罪设备可移动物体控制设备（汽车、飞机、火车、船舶等）各种安全装置

4、如果您打算在与我们的应用不同的条件下使用本产品，请单独提供您的系统的技术标准符合性的证书或施工设计的证书。

5、操作本产品时，请务必采取防静电措施，如测量系统接地、人体接地等。此外，当将产品放入回流烘箱时，请按照 MSL 级别 s 进行处理。

6、请注意，如果对产品的外部形式施加强应力，则会影响局部振荡频率。当在同一区域使用多个模块时，请考虑防止干扰。

7、请勿在与本说明书所列产品规格不符的条件下使用本产品，否则可能导致产品变质或损坏。

8、对于因在不符合规格的情况下使用产品而造成的任何伤害、事故或社会损害，我们概不负责。

12. 版权说明

本文档所提及的元件及器件，皆为对其版权持有公司所公布之资料之引用，其修改和发布的权利均属于其版权持有公司，请在应用时通过适当的渠道确认资料的更新情况以及勘误信息，我公司不对这些文档具有任何权利和义务。

13. 联系方式

云帆瑞达科技（深圳）有限公司

电子邮箱：sales@micradar.cn.

电话：0755-88602663

地址：深圳市福田区天安创新科技广场二期西座 501

14. 修订历史

Revision	Release Data	Summary	Author
V1.0	2025/04/08	初稿	Mark